

COSMOS


附带浓度显示功能

气体检测部

吸引式 PD-12系列

能看到浓度，即看到了安心。
~附带显示功能，紧凑型检测部~

PD-12

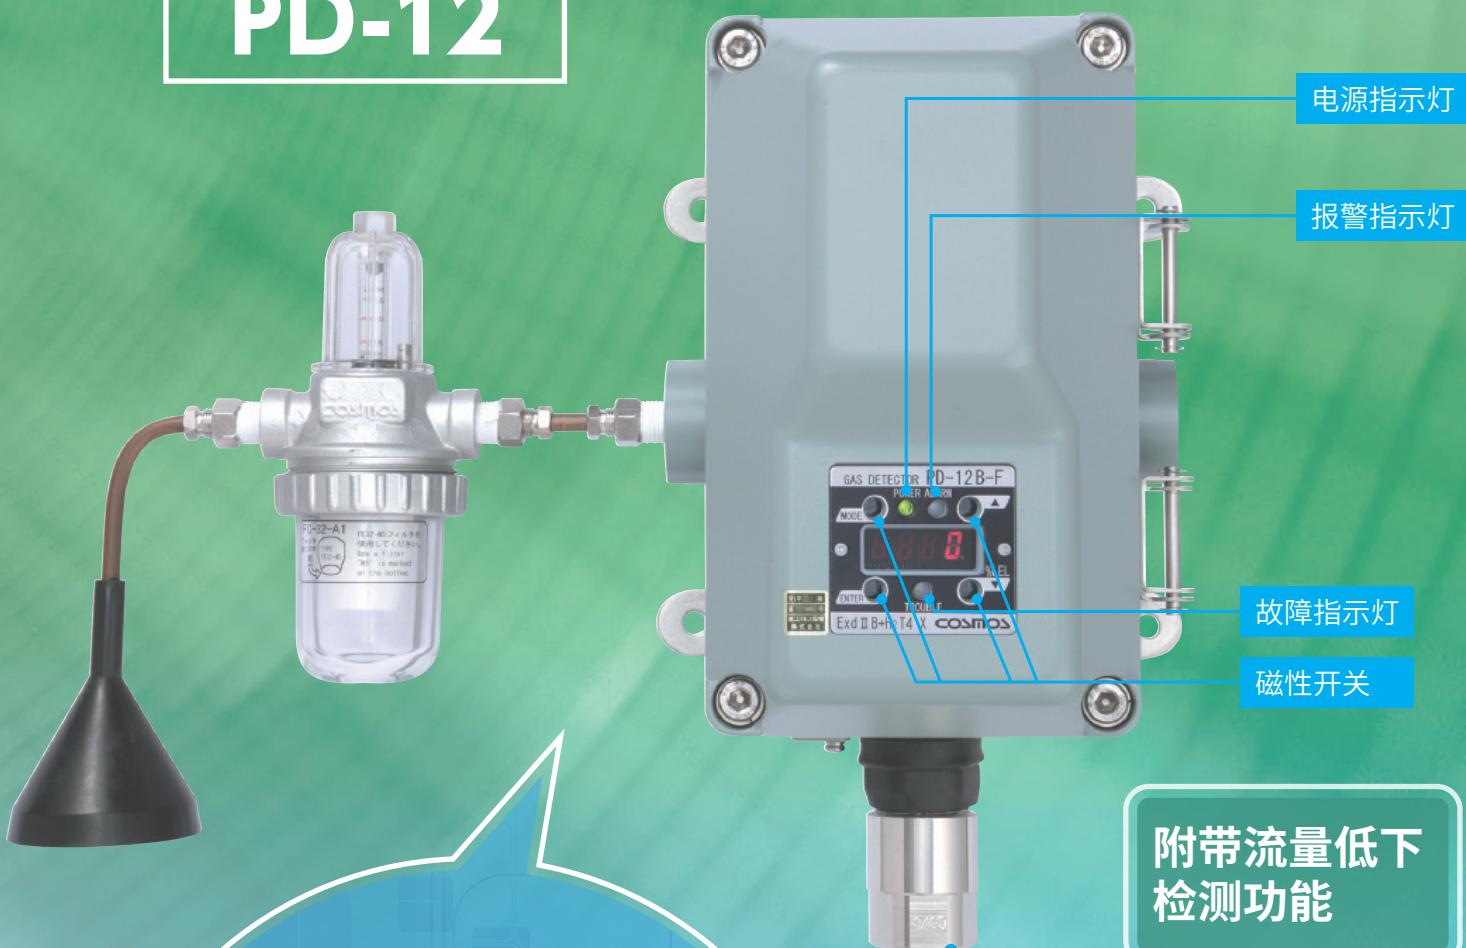

吸引式检测部，
对应氢气防爆！

能对应各种各样用途的构成

① 能对应各种各样用途的构成

连接蜂鸣器、旋转灯，作为一体型气体检测报警器使用。



※非防爆规格,形状及规格请联系营业担当

② 连接我司的指示报警部，作为分离型气体检测报警器

包括指示报警部，检测部的设置场所中也能看到报警及浓度，确保作业员的安全。




③ 连接上位系统组合使用

连接集中控制系统(DCS/PLC/SCADA等)，还可在重型卡车等方向使用。




屋顶、狭隘、维护困难的场所

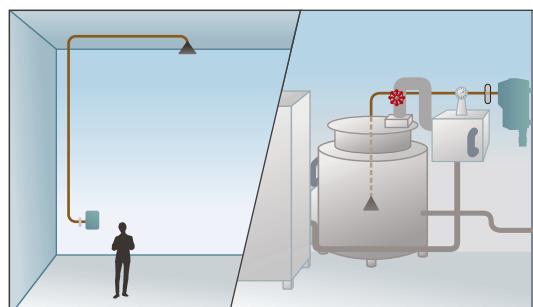


扩大了PD-12的用途

扩散式安装困难及调试困难的场合，可以选用吸引式PD-12。

恒温槽、燃烧设备等极高低温的场合

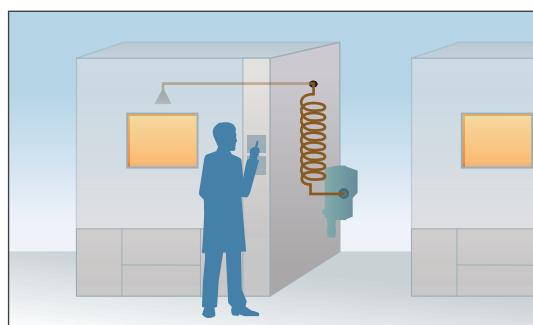

加氢站车辆加氢时的气体泄漏检测

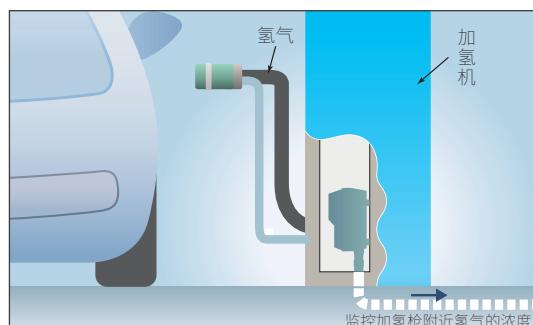

特 长

● 附带浓度、报警显示功能

在现场即可看到气体浓度、报警状态，确保了作业员的安全。



图1

● 使用磁棒，维护方便

在现场用一根磁棒即可调整零点和量程等各种设定，简单便利。(图1)

● 相比于以往产品，更小型、轻量

实现小型化。

● 防爆构造

吸引式气体检测部PD-12跟以前的产品相比，能对应氢气防爆。施工简单，用途广的特点。

※取得了ATEX防爆认证，详细请咨询营业担当

● 附带流量低下检测功能(PD-12)

配管、过滤片堵塞引起的泵故障，流量降低到0.3L/min时发出流量低下信号，安全安心的设计(选购功能)。

● 防水、防尘构造

保护等级 IP66

● 环保的设计理念

对应无铅化及欧洲版RoHS指令。
环保的设计理念。

一人维护，减少成本!!


■ 附带显示功能，检测部处确认即可
校正一人即可作业

Before



检测部输出到报警部后进行确认作业，
至少两名操作员。


After

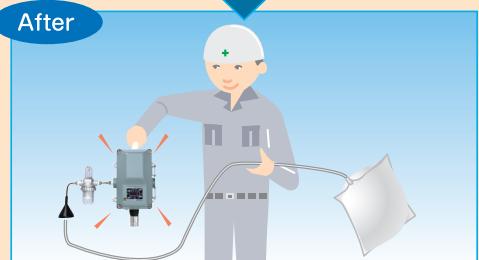

直接确认检测部的输出，一人作业即可。

○ PD-12系列概要


接线口排列

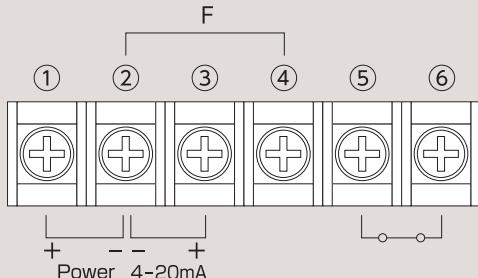

- ①24V(+)
- ②GND
- ③Signal
- ④F (流量故障输出)^{※1}
- ⑤ZA(TA)^{※2}
- ⑥ZC(TC)^{※2}

※1. 流量低下时输出(集电极开路)
※2.ZA、ZC：气体报警接点(标准)
TA、TC：故障接点(要指定)

PD-12外形图

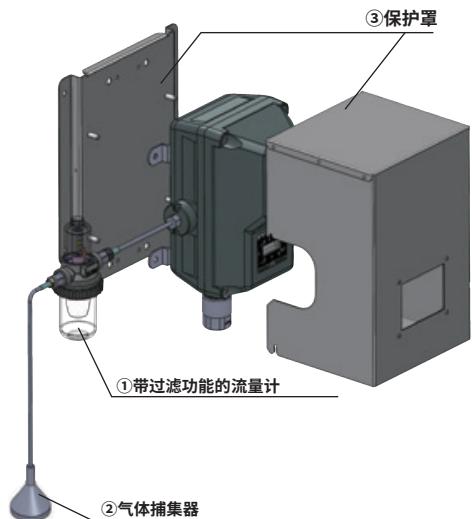

PD-12系列概要

标准附属品、选购品


标准附属品

- ①带过滤功能的流量计(FC-32)
②气体捕集器(PF-N3)


选 购 品

- ③保护罩(PW-41)
保护机器免受风雨影响

排水过滤器(AD-40)
排去采样进来的水分，
减轻传感器的影响
(根据其他用途有各种
过滤器可对应)

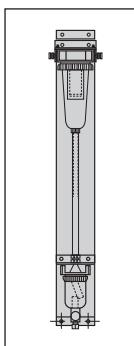

PD-12外形尺寸图

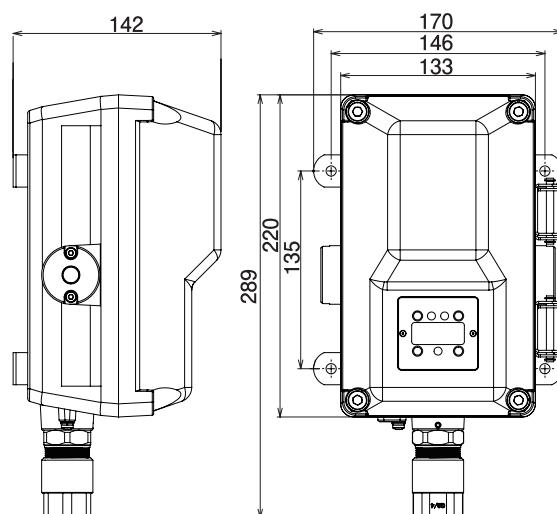

规 格

型 号	PD-12		
检 测 原 理	热线型半导体式	接触燃烧式	气体热传导式
检 测 对 象 气 体	根据规格而定		
检 测 方 式	泵吸式		
吸 引 流 量	0.5L/min以上		
检 测 范 围	根据规格而定		
报 警 设 定 值	根据规格而定		
报 警 精 度	可燃性气体：同等条件下报警设定值的±25% 毒性气体：同等条件下报警设定值的±30%		
报 警 延 迟	可燃性气体：报警设定值浓度的1.6倍气体下，反应时间30秒以内 毒性气体：报警设定值浓度的1.6倍气体下，反应时间60秒以内		
报 警 显 示	气体报警：红色LED灯闪烁 故障报警：黄色LED灯闪烁（传感器断线、传感器零点低下、电源电压异常等）		
外 部 输 出	气体浓度模拟信号：DC4-20mA(电源负极共用) 气体报警和故障接点※1 1a无电压接点/自动复位 (额定电压：AC250V 0.5A或DC30V 0.5A负载电阻)		
气 体 浓 度 显 示	LED显示屏：4位数字显示		
操 作 方 法	4点磁性开关		
防 爆 结 构	Exd II B+H2T4 Gb		
保 护 等 级	IP66		
适 用 电 源 线	电源线外径：Ø11~15 6芯信号屏蔽线：CVV-S 1.25mm ² 或2.0mm ²		
使 用 温 湿 度 范 围	温度：-20°C ~ +50°C 湿度：10 ~ 90%RH (0°C ~ 50°C) ※2		
电 源	DC24V (±20%)		
消 耗 电 力	最大7.5W		
外 形 尺 寸	W133×H289×D132mm (突出部份除外)		
重 量	约5.2kg		

※1. 报警器接点为标准规格。作为故障接点使用时需要指定。

※2. 无剧烈的温度湿度变化，无结露。




安全须知

- 在使用前请务必仔细阅读“使用说明书”，并在此基础上正确使用。
- 请将检测器用于指定对象气体。如果检测器用于指定对象气体之外，则有可能造成事故发生。

为了维护检测器的性能，保证安全，请进行日常点检及定期点检。

采样盘外形尺寸图

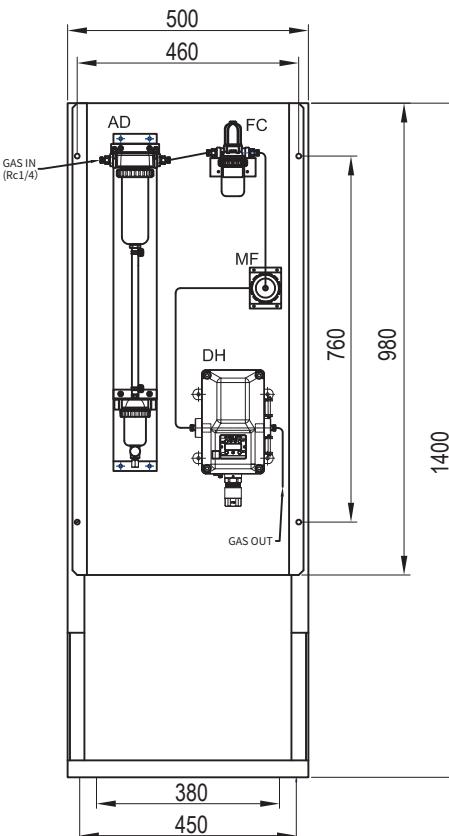

记号	名称	型号
AD	排水过滤器	AD-40
FC	流量计	FC-32
MF	除尘过滤器	MF-01
DH	气体检测器	PD-12



新考思莫施电子(上海)有限公司
NEW COSMOS ELECTRIC (SHANGHAI) CO., LTD.

—日本新宇宙在华全资子公司

上海总公司 ■ 上海市松江工业区东兴路385号4号厂房
201613 TEL: 021-6774-3138

大连分公司 ■ 大连市西岗区新开路99号708室(珠江国际大厦)

广州分公司 ■ 广州市番禺区万博一路101号中北科创中心14层08单元

北京分公司 ■ 北京市朝阳区利泽中二路203号洛娃大厦A座1307室

成都分公司 ■ 成都市金牛区成华西街299号龙湖上城10栋2826室

上海事务所 ■ 上海市闵行区宜山路2016号合川大厦1号楼12楼G